


キョウデングループ環境データ(2025年度)


事業所名	エネルギー				廃棄物			水資源	水質測定結果(括弧内は各自自治体の基準値)/「-」は測定対象外							PRTR物質 移動量
	熱エネルギー 使用量	CO ₂ 排出量 (Scope1)	電気使用量	CO ₂ 排出量 (Scope2)	総排出量	再資源化量	再資源化率	井水・市水 使用量	pH	BOD	COD	SS	n-ヘキサン (鉱油類)	n-ヘキサン (動植物油類)	大腸菌群数	
	kL	t-CO ₂	kWh	t-CO ₂	千kg	千kg	%	千㎡	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/cm ²	
長野事業所	5,495	1,274	21,921,778	9,010	4,486	4,305	96%	535	7.2-8.0 (5.8-8.6)	13 (20)	-	3 (50)	<1 (5)	<1 (30)	0 (3000)	11.5
東北事業所	2,588	399	9,770,073	4,267	2,125	2,007	94%	367	6.1-7.9 (6-8)	10 (12)	-	18 (30)	-	-	-	14.8
プレマルチセンター	1,781	587	6,286,542	2,515	1,322	1,235	93%	147	7.1-7.7 (5.8-8.6)	12 (20)	-	4 (40)	<0.5 (5)	<0.5 (10)	-	
大阪事業所	3,487	832	13,960,712	5,850	1,889	1,644	87%	327	7.1-8.1 (5.8-8.6)	7 (20)	17 (20)	2.4 (25)	<1 (3)	<1 (3)	0.07 (800)CFU/ml	38
めっきセンター	346	331	883,731	370	88	0	0%	66	6.8-7.6 (5.7-8.7)	4.6 (600)	-	3.4 (300)	<1 (5)	1.2 (30)	-	
静岡事業所	1,482	74	6,621,200	2,993	323	321	99%	21	特定施設対象外							-
和歌山事業所	61	0	275,400	124	3	0	0%	0	特定施設対象外							-
タイ事業所 (KYODEN(THAILAND)CO.,LTD.)	5,159	598	52,192,151	26,091	8,764	7,142	81%	786,182	7.79 (5.5-9.0)	14.93 (500)	48.42 (750)	4.99 (200)	-	-	-	海外のため 法規制対象外

キョウデングループ 基板4事業所 環境データ


電気使用量

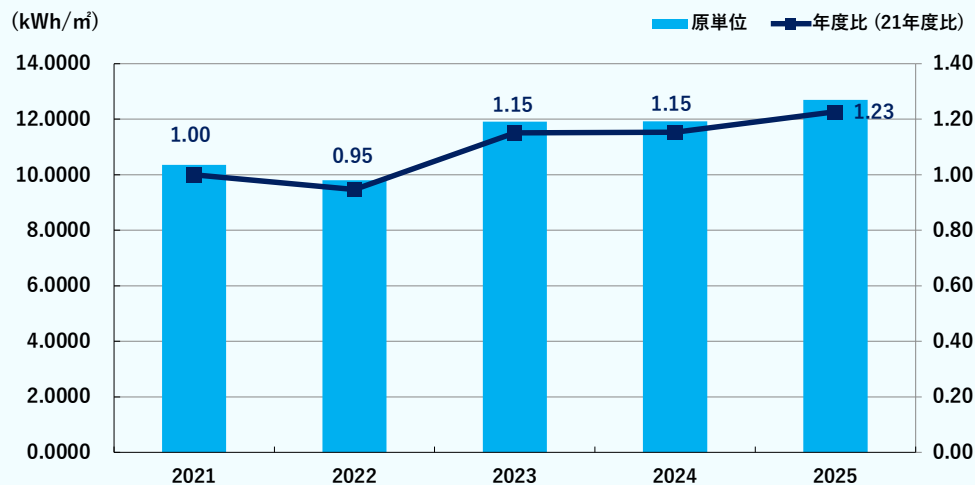


水使用量

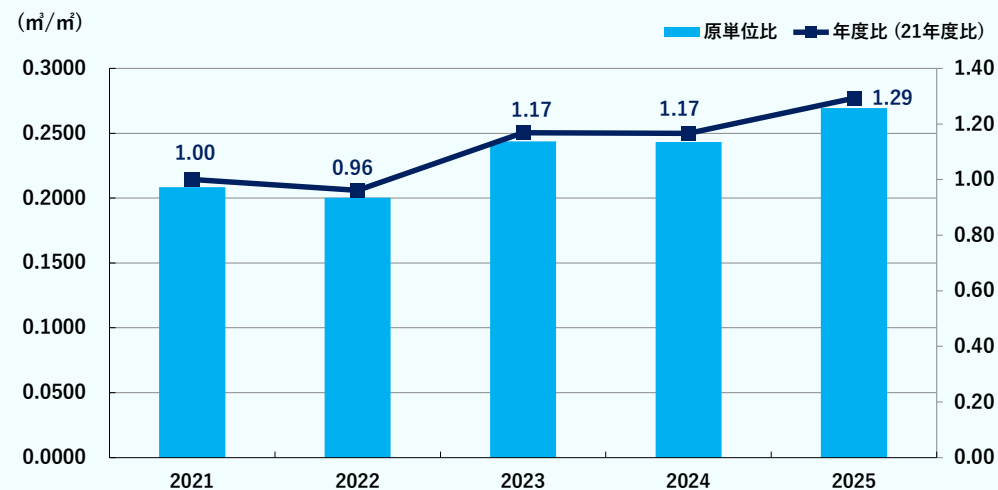

CO₂ 排出量

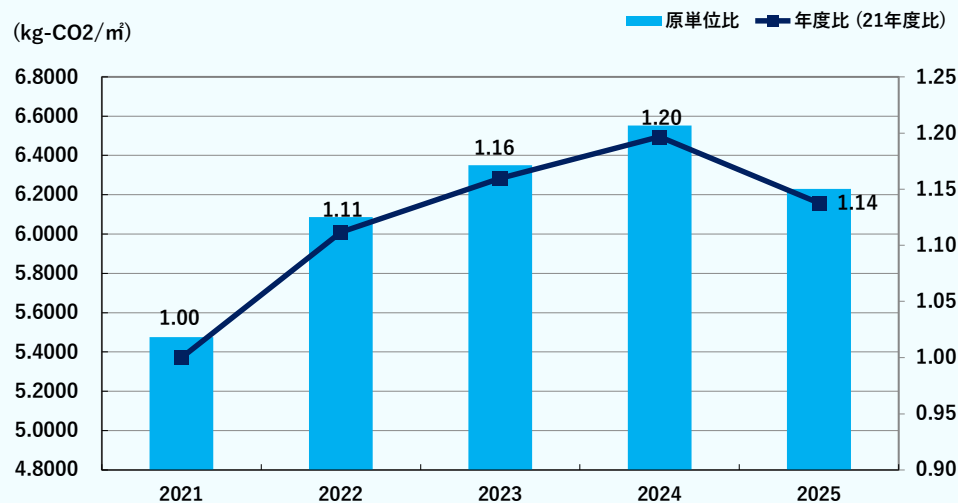

廃棄物総排出量

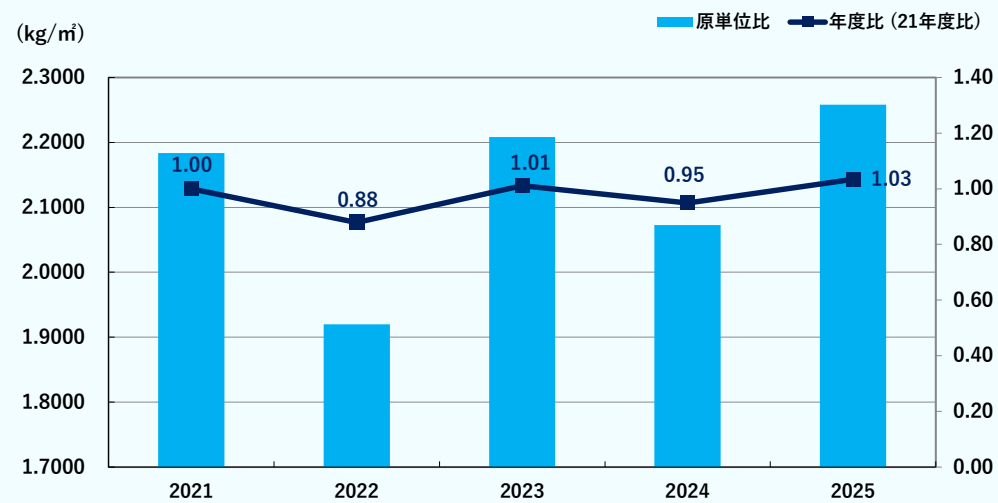

(注)年度表記で表しています。

基板4事業所とは、長野事業所・東北事業所・大阪事業所・タイ事業所を指します。